


Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-KRON86-NH

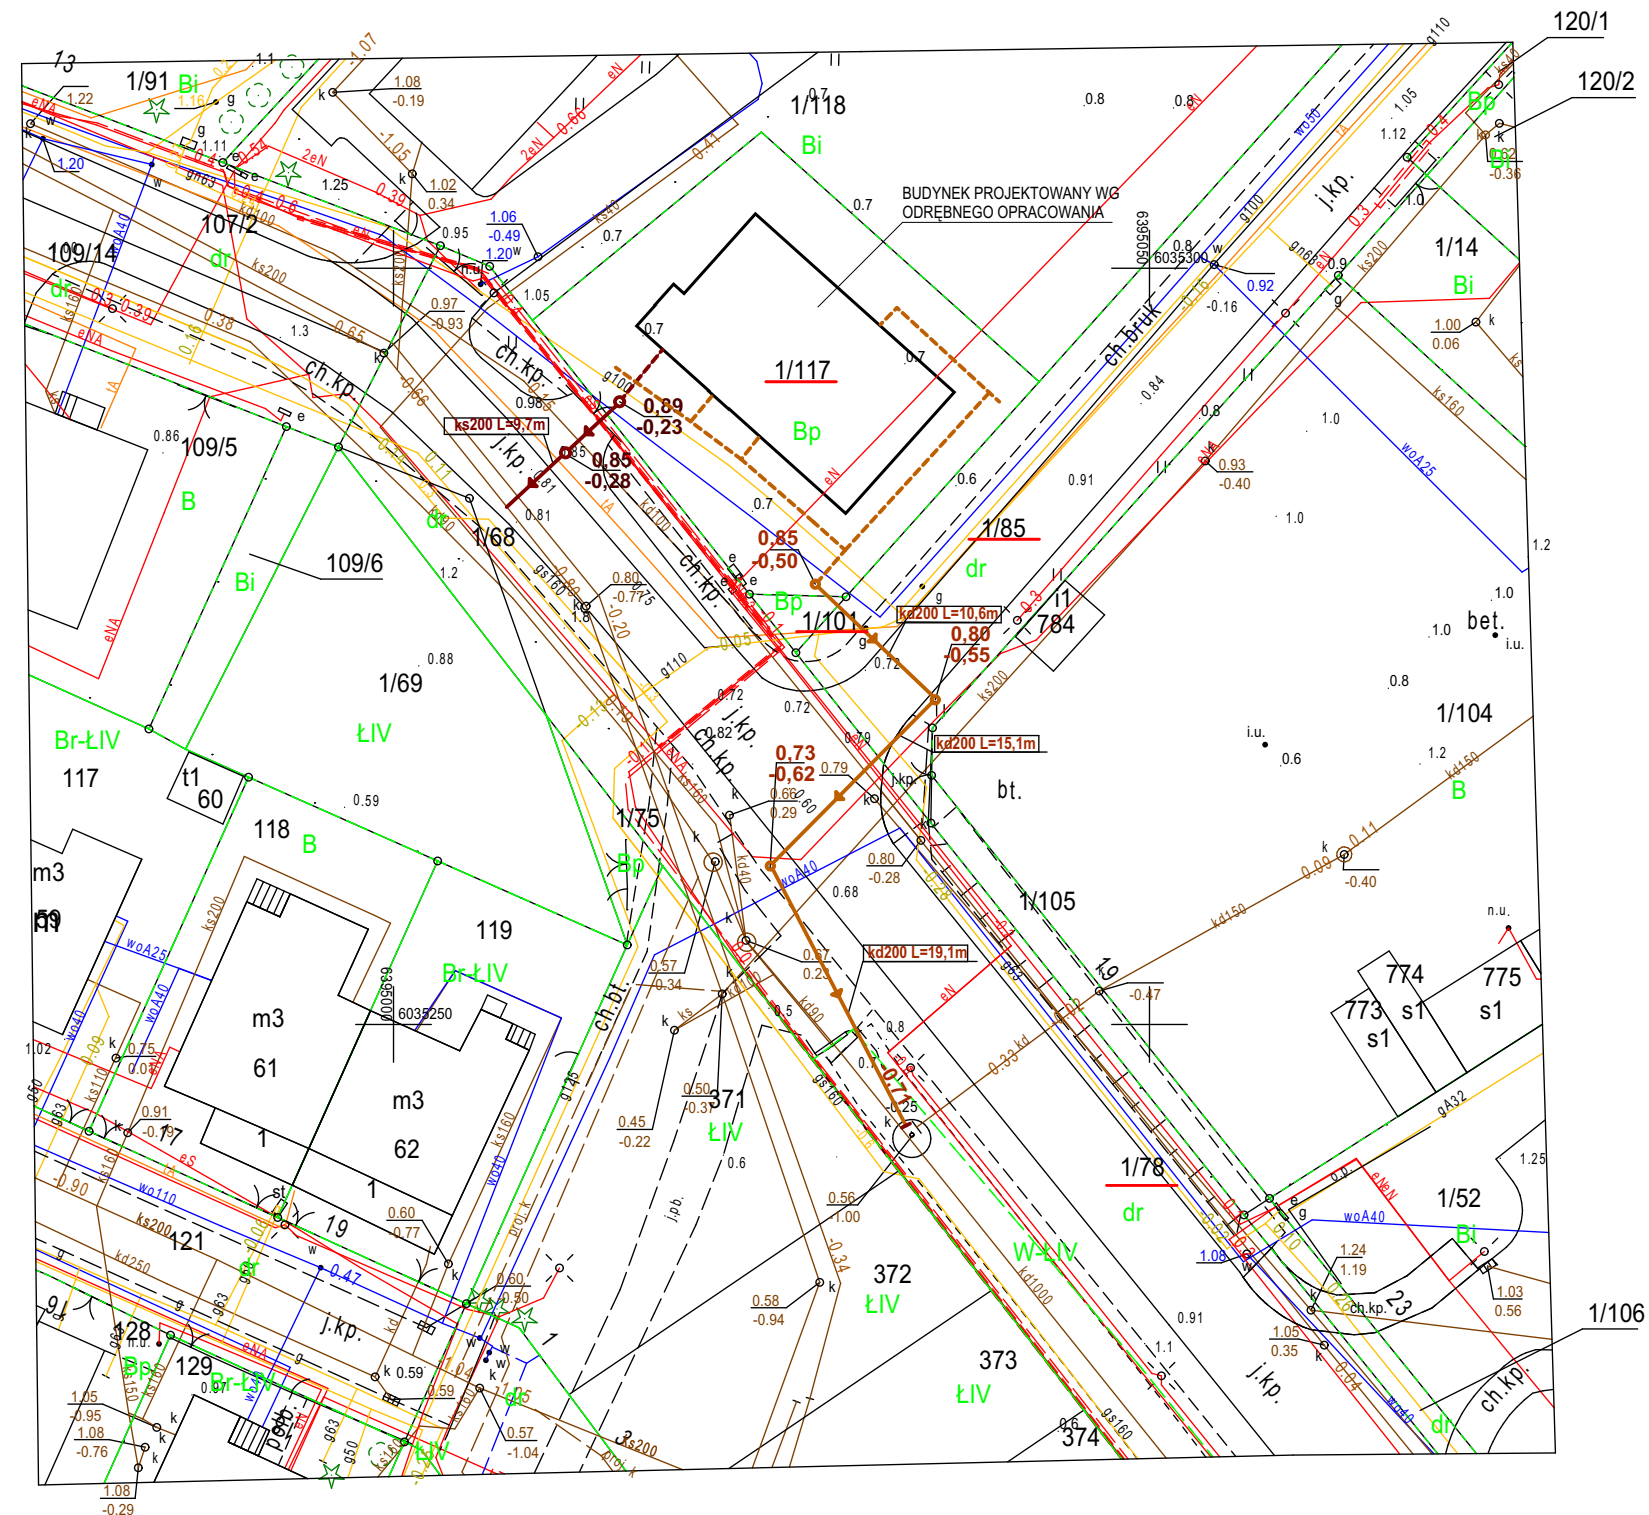

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ MAPY
Z ORYGINAŁEM
dr inż. Ryszard Okoński

ks200	PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
-----	INSTALACJA ZEWN. KANALIZACJI SANITARNEJ (POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)
kd200	PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
-----	INSTALACJA ZEWN. KANALIZACJI DESZCZOWEJ (POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)

**PROJEKT PRZYŁĄCZY
KANALIZACYJNYCH DO BUDYNKU
BIUROWO - USŁUGOWEGO - CENTRUM
EDUKACJI MORSKIEJ I RYBACKIEJ**

**Dz. nr 1/117, 1/101, 1/78, 1/85 obręb 0002 Darłowo
ul. Wilków Morskich, Darłowo**

**Darłowska Lokalna Grupa Rybacka
w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści
ul. Ojca Damiana Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo**

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dr inż. Ryszard Okoński
upr. GPKG-I-7342-71/96
w specjalności instalacyjnej

NR RYSUNKU:

Sanitarna

PB-W


SKALA:	
--------	--

30.09.2021

1:500

Rys.1

Profil przyłącza kanalizacji deszczowej skala 1:100/100

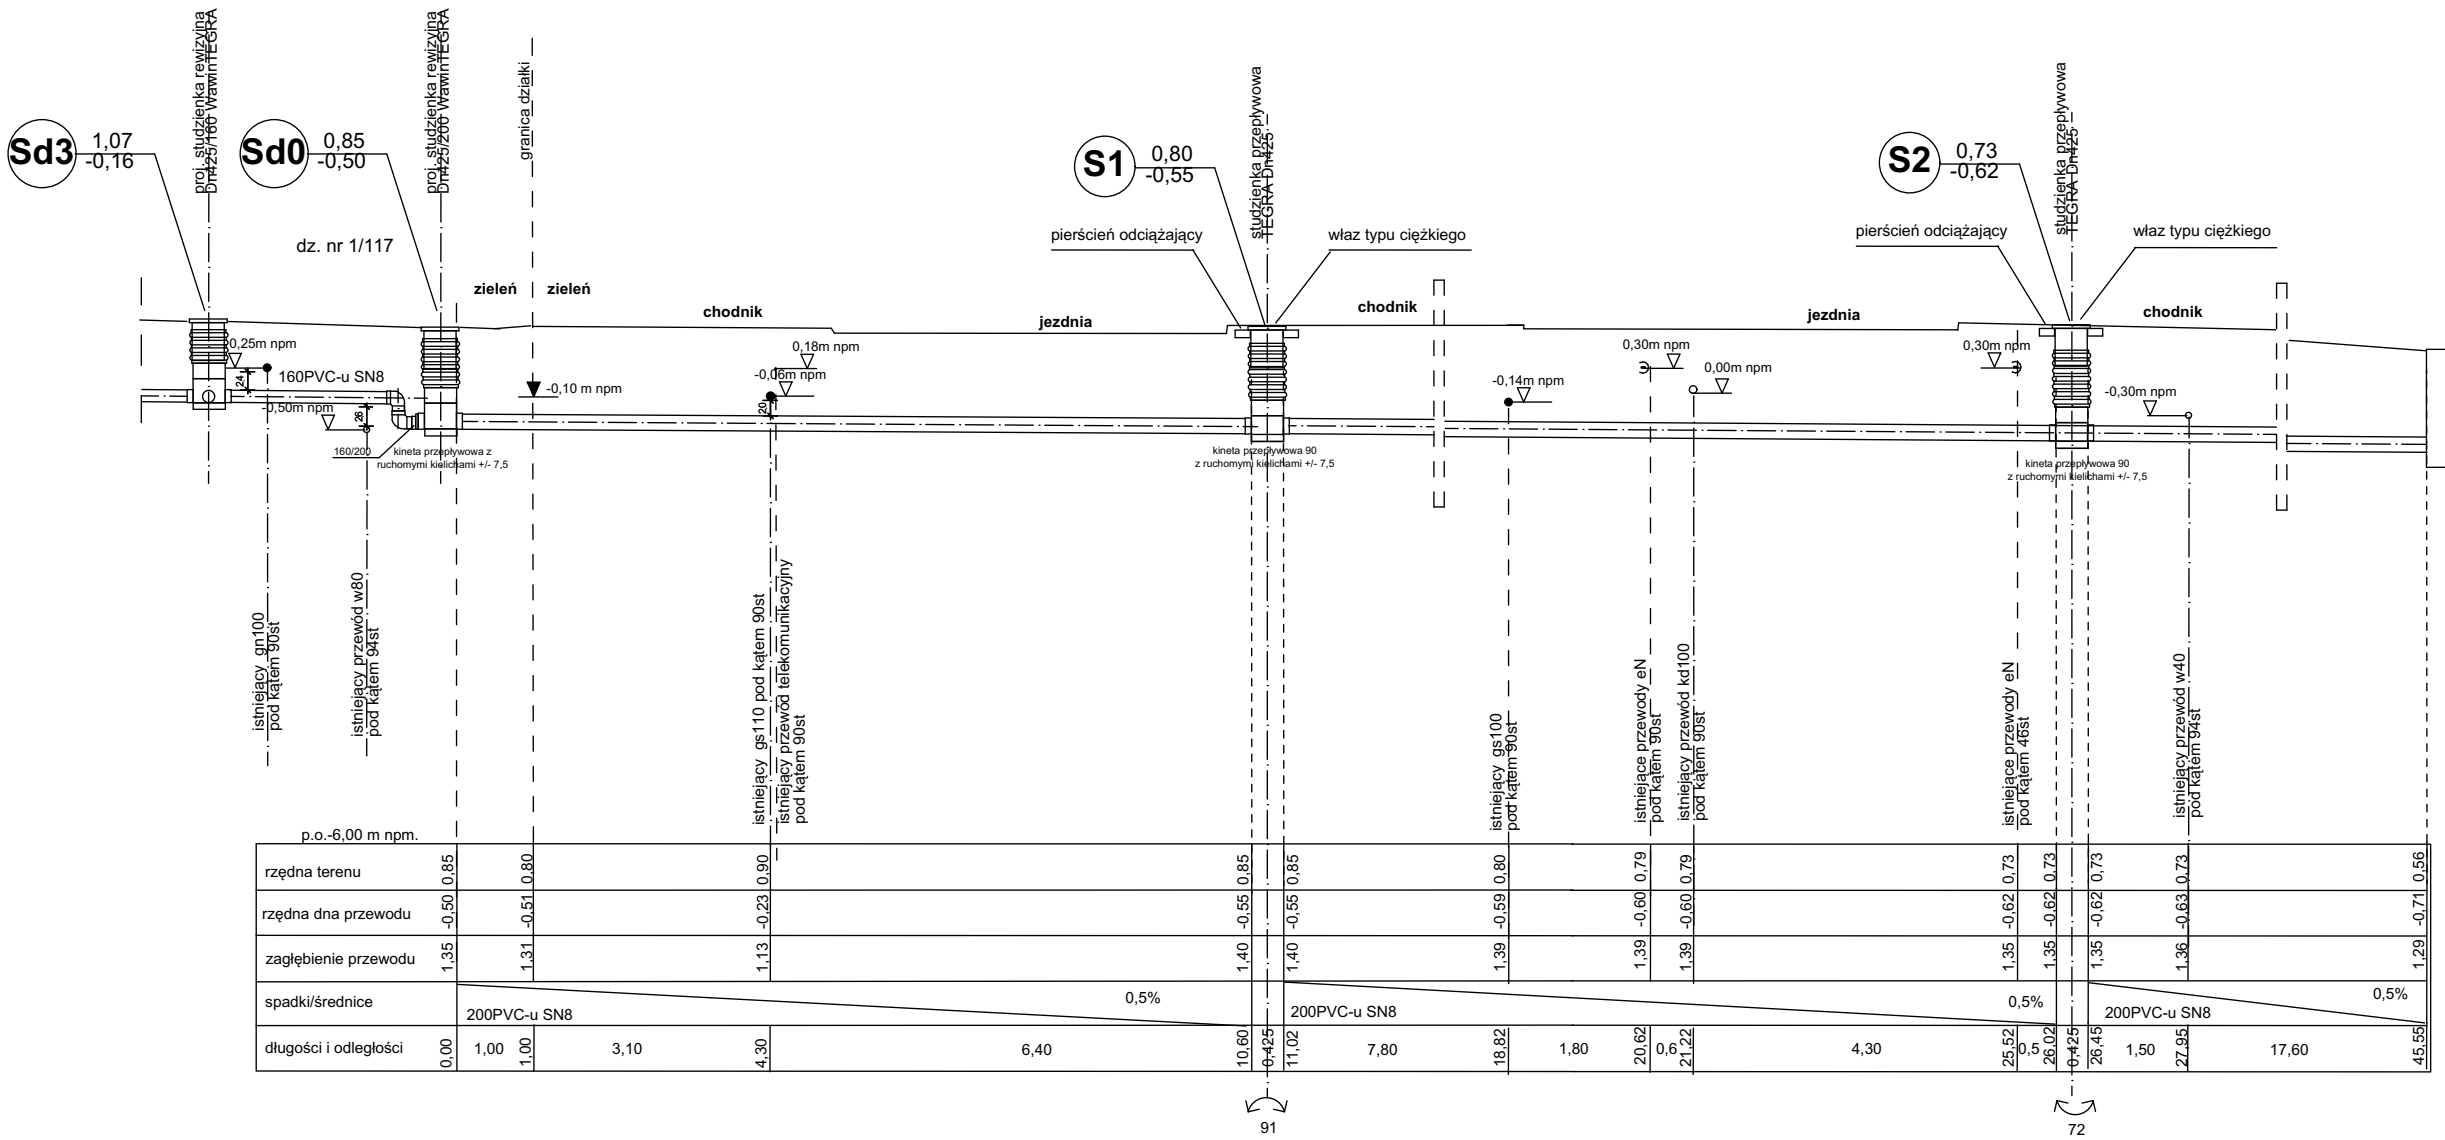

PROJEKT:

**PROJEKT PRZYŁĄCZY
KANALIZACYJNYCH DO BUDYNKU
BIUROWO - USŁUGOWEGO -
CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I
RYBACKIEJ**

INWESTOR:

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka
w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści
ul. Ojca Damiana Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo

ADRES:

Dz. nr 1/117, 1/101, 1/78, 1/85 obręb 0002 Darłowo
ul. Wilków Morskich, Darłowo

PROJEKTOWAŁ:

dr inż. Ryszard Okoński
upr. GPKG-I-7342-71/96
w specjalności instalacyjnej

TREŚĆ RYSUNKU:

**PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ**

BRANŻA:	STADIUM:
Sanitarna	PB-W
DATA:	SKALA:
30.09.2021	1:100


NR RYS.: **Rys.2**

[illegible]

**PROJEKT PRZYŁĄCZY
KANALIZACYJNYCH DO BUDYNKU
BIUROWO - USŁUGOWEGO -
CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I
RYBACKIEJ**

1:100 |

Rys.3

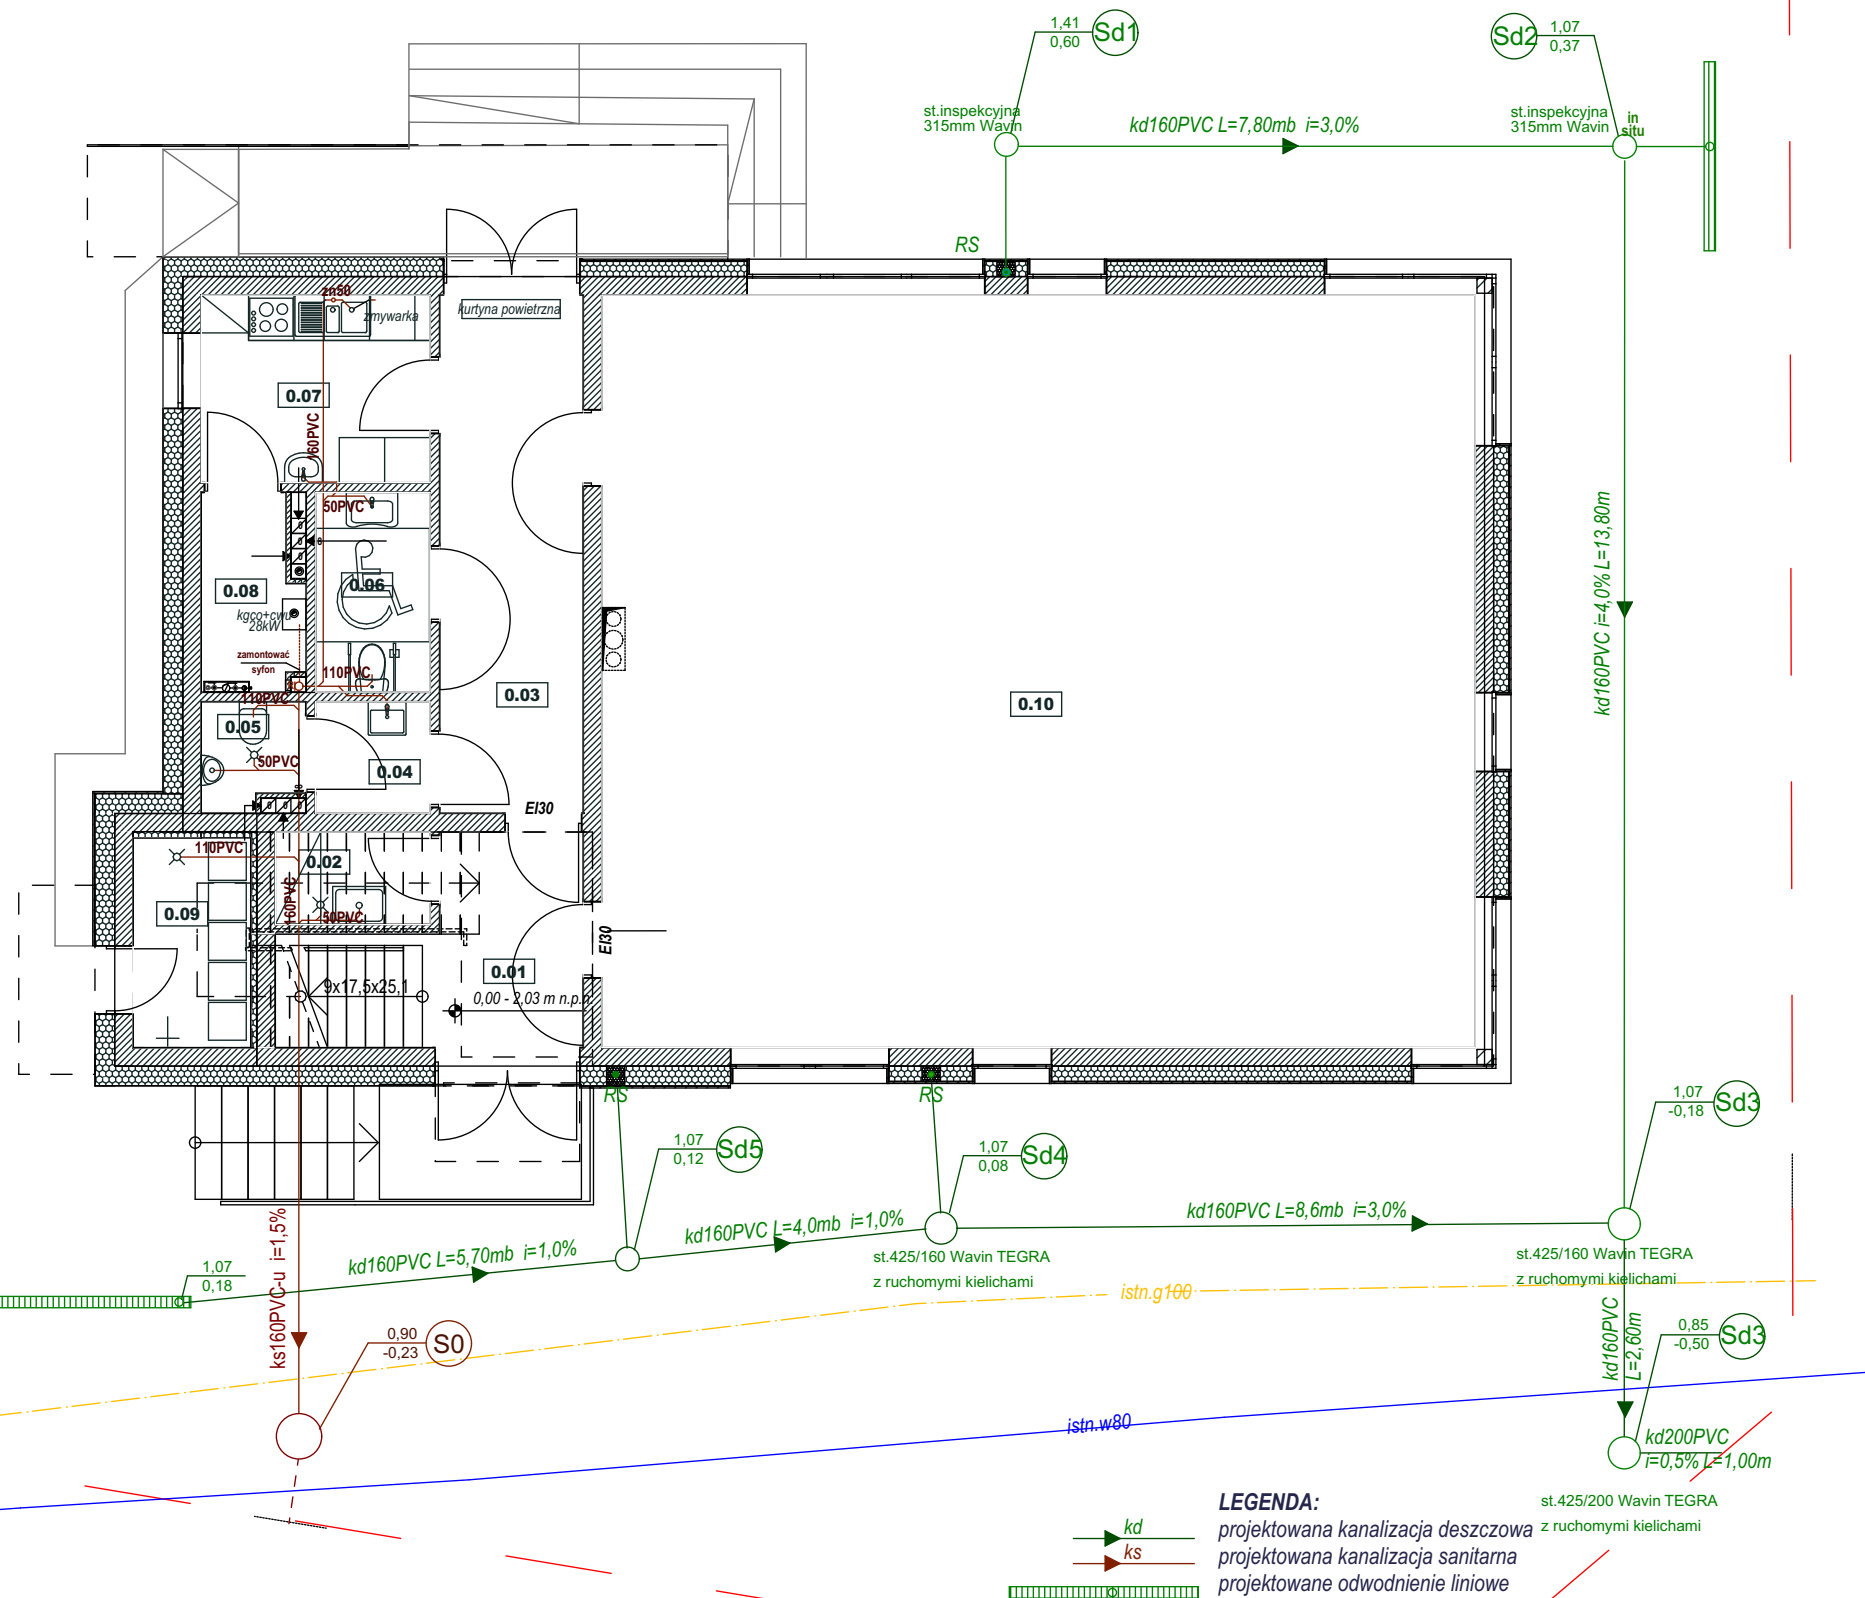

PROJEKT: PROJEKT PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH DO BUDYNKU BIUROWO - USŁUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I RYBACKIEJ		
ADRES: Dz. nr 1/117, 1/101, 1/78, 1/85 obręb 0002 Darłowo ul. Wilków Morskich, Darłowo		
INWESTOR: Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści ul. Ojca Damiana Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo		
TREŚĆ RYSUNKU: RZUT PARTERU		
PROJEKTOWAŁ: dr inż. Ryszard Okoński upr. GPKG-I-7342-71/96 w specjalności instalacyjnej	PODPIS:	
BRANŻA: Sanitarna	STADIUM: PB-W	NR RYSUNKU: Rys.4
DATA: 30.09.2021	SKALA: 1:100	